

<b>Beschlussvorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> 2024/GIE/014
Federführend:		Status: öffentlich
Ordnungsamt		Datum: 24.05.2024
		Verfasser: Herr Jan Kröpelin
		FBL: Herr T. Feldmann
<b>Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung</b>		
<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>	<b>Beratungsfolge</b>
Öffentlich	30.05.2024	Gemeindevertretung Gielow

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeindevertretung stimmt der 1. Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung entsprechend der beiliegenden Anlagen für die Gemeinde Gielow zu. Sobald die Fortschreibung der BBP abgeschlossen ist, sollen durch die Verwaltung entsprechende Fördermittel zur Beschaffung eines TLF3000 beantragt werden.

### **Sach- und Rechtslage:**

Gemäß § 2 Abs. 1 Brandschutzgesetz M-V (BrSchG M-V) sind die Gemeinden verpflichtet, eine Brandschutzbedarfsplanung (BBP) zu erstellen und auf dieser Basis eine für den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Die Gemeinden des Amtes Malchin am Kummerower See, haben durch Beschluss einen gemeinsamen BBP aufgestellt. Hierbei wurden die Vorgaben des BrSchG M-V und die Hinweise aus den Mitgliedsgemeinden berücksichtigt. Die LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH erstellte schließlich den BBP. Die aktuelle Fassung des BBP des Amtes Malchin am Kummerower See wurde am 27.02.2019, nach Zustimmung aller Gemeindevertretungen, im Amtsausschuss beschlossen. Nach fünf Jahren ist es nun an der Zeit, die Planung zu aktualisieren und anzupassen. Wesentliche Änderungen beim Gefahrenpotential hat es seit der Erstellung nicht gegeben. Die Fortschreibung des BBP beschränkt sich aus diesem Grund nur auf die erforderlichen Maßnahmen zur Aktualisierung des Fuhrparkes und zur Modernisierung der Gerätehäuser. Auch der Mitgliederbestand, deren aktuelle Qualifikationen und die Löschwasserversorgung werden in diesem Zusammenhang genauer betrachtet.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

keine

### **Anlagen:**

- Struktur u. Qualifikationen der Ehrenamtlichen Kräfte
- Auszug des Fahrzeug-SOLL-Konzept (Gemeinde Gielow)
- Übersicht zur Löschwasserversorgung
- Bewertung des Feuerwehrgerätehauses

# Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung des Amtes Malchin

## Freiwillige Feuerwehr Gielow - Personal der Feuerwehr

### 1. Struktur und Qualifikation der ehrenamtlichen Kräfte - Schlüsselfunktionen

#### Anmerkung/Hinweis

Bei den Qualifikationen sind Mehrfachnennungen möglich. Beispiel: Jemand verfügt sowohl über die Qualifikation Atemschutzgeräteträger als auch Maschinist und ist somit jeweils in beiden Spalten enthalten.

Die Qualifikation AGT wurde nur gewertet, wenn neben der Ausbildung auch ein gültiger Nachweis einer arbeitsmedizinischen Untersuchung G26.3 vorlag.

#### 1.1 Analyse der Qualifikation für Schlüsselfunktionen im Einsatzgeschehen - (BBP 2019)

**Stand: 27.02.2019**

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Atemschutzgeräteträger (AGT)		Maschinisten (Ma)		LKW-Führerschein (für + 7,5 t)		LKW-Führerschein (3,5 t - 7,5 t)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	29	9	31%	10	34%	7	24%	9	31%

#### 1.2 Analyse der Qualifikation für Schlüsselfunktionen im Einsatzgeschehen - (BBP Entwurf neu)

**Stand: 23.05.2024**

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Atemschutzgeräteträger (AGT)		Maschinisten (Ma)		LKW-Führerschein (für + 7,5 t)		LKW-Führerschein (3,5 t - 7,5 t)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	28	11	39%	8	29%	6	21%	9	32%

#### 1.3 Differenzen zwischen 2019 und 2024 in der Struktur und Qualifikationen der ehrenamtlichen Krä

**Stand: 23.05.2024**

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Atemschutzgeräteträger (AGT)		Maschinisten (Ma)		LKW-Führerschein (für + 7,5 t)		LKW-Führerschein (3,5 t - 7,5 t)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	-1	2	22%	-2	-20%	-1	-14%	0	0%

# Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung des Amtes Malchin

## **Freiwillige Feuerwehr Gielow - Personal der Feuerwehr**

### 2. Struktur und Qualifikation der ehrenamtlichen Kräfte - Führungskräfte

#### Anmerkung/Hinweis:

Bei den Qualifikationen sind Mehrfachnennungen möglich. Beispiel: Die Qualifikation Gruppenführer ist Voraussetzung zur Weiterqualifikation zum Zugführer.

#### 2.1 Analyse der Qualifikation von Führungskräften - (BBP 2019)

**Stand: 27.02.2019**

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Gruppenführer (GF)		Zugführer (ZF)		Führer von Verbänden (VF)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	29	5	17%	2	7%	0	0%

#### 2.2 Analyse der Qualifikation von Führungskräften - (BBP Entwurf neu)

**Stand: 23.05.2024**

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Gruppenführer (GF)		Zugführer (ZF)		Führer von Verbänden (VF)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	28	3	11%	1	4%	0	0%

#### 2.3 Differenzen zwischen 2019 und 2024 in den Qualifikationen der Führungskräfte

**Stand: 23.05.2024**

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Gruppenführer (GF)		Zugführer (ZF)		Führer von Verbänden (VF)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	28	-2	-40%	-1	-50%	0	0%

## Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung des Amtes Malchin

### Freiwillige Feuerwehr Gielow - Personal der Feuerwehr

#### 3. Struktur der ehrenamtlichen Kräfte - Altersverteilung

##### 3.1 Analyse der Altersverteilung - (BBP 2019)

Stand: 27.02.2019

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive*	Altersverteilung										Durchschnitts- alter
			16 - 35 Jahre		36 - 45 Jahre		46 - 55 Jahre		56 - 60 Jahre		61 - 65 Jahre		
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	
4	Gielow	27	10	37%	6	22%	7	26%	1	4%	3	11%	40

##### 3.2 Analyse der Altersverteilung - (BBP Entwurf neu)

Stand: 23.05.2024

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Altersverteilung										Durchschnitts- alter
			16 - 35 Jahre		36 - 45 Jahre		46 - 55 Jahre		56 - 60 Jahre		61 - 65 Jahre		
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	
1	Gielow	28	15	54%	6	21%	3	11%	3	11%	1	3%	36

##### 3.3 Altersbedingtes Ausscheiden von Kräften innerhalb der nächsten 5 Jahre - Schlüsselfunktion (Basis 67 Jahre)

Stand: 23.05.2024

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Atemschutzgeräteträger (AGT)		Maschinen (Ma)		DLK-Maschinen (Ma-DLK)		LKW-Führerschein (für < 7,5 t)		LKW-Führerschein (3,5 t - 7,5 t)	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	28	0	0%	-1	-13%			-1	-17%	-1	-11%

##### 3.4 Altersbedingtes Ausscheiden von Kräften innerhalb der nächsten 5 Jahre - Führungskräfte (Basis 67 Jahre)

Stand: 23.05.2024

Nr.	Einheit	Anzahl Aktive	Gruppenführer		Zugführer		Führer von Verbänden	
			absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
1	Gielow	28	-1	-33%	-1	-100%	0	0%

## 5.4 Anforderungen an die Fahrzeug- und Technikausstattung

### Fahrzeug- Soll- Konzept

Einheit / Standort	Aktive [Anz.]	IST	Baujahr	Alter [2024]	SOLL	SOLL	Bemerkung	geplanter Ersatz
					kurz- /mittelfristi Stand 2024	langfristig Stand 2024		
Gielow	28	TLF 16/25	1996	28	TLF 3000	TLF 3000		2027
		HLF 20	2020	4		HLF 20		
		MTW	1993	31	MTW	MTW		2023/24
		CBRN-Erk under			CBRN-Erk under	CBRN-Erk under	Kat-FZ LK MSE	
		GW-Dekon			GW-Dekon	GW-Dekon	Kat-FZ LK MSI	
		FwA Schlauch						

	Kleinfahrzeuge	Großfahrzeuge
	≥ 10 Jahre	≥ 15 Jahre
	≥ 15 Jahre	≥ 20 Jahre
	≥ 20 Jahre	≥ 30 Jahre
	sollten in den nächsten 5 Jahren ersetzt werden	


### 3.6 Löschwasserversorgung

## Löschwasserversorgung

### Offene Wasserentnahmestellen – Gemeinde Gielow

Nr.	Name	Stadtteil / Ortsteil	Beschreibung	Zufahrt	Zustand
1	Gielow - Am Sonnenberg	Gielow	Folienlöschteich	Straße	gut
2	Gielow - Am Bornbruch	Gielow	Dorfteich	Straße	gut
3	Gielow - Straße der Einheit	Gielow	Dorfteich	Straße	gut
4	Gielow - Acker	Ausbau	Kleiner Teich	über Acker	befriedigend
5	Gielow - Am Acker	Hinrichsfelde	Dorfteich	über Wiese	befriedigend
6	Gielow - Dorfstraße	Liepen	Dorfteich	Straße	gut
7	Gielow - Wasserburg	Liepen	Gräfte	Straße	gut
8	Gielow - Dorfstraße	Christinenhof	Folienlöschteich	Straße	gut
9	Gielow - Weg	Christinenhof/Ziegelei	Teich	Weg	gut
10	Gielow - Lange Wege	Peenhäuser	Peene	über Wiese	schwer erreichbar
11	Gielow - Weg	Gielower Mühle	Peene	Weg	gut

- In den Ortsteilen mit einer unzureichenden Löschwasserversorgung ist zu überprüfen, inwieweit und in welcher Form Löschwasser zur Verfügung gestellt werden muss (z.B. in Form von Zisternen).

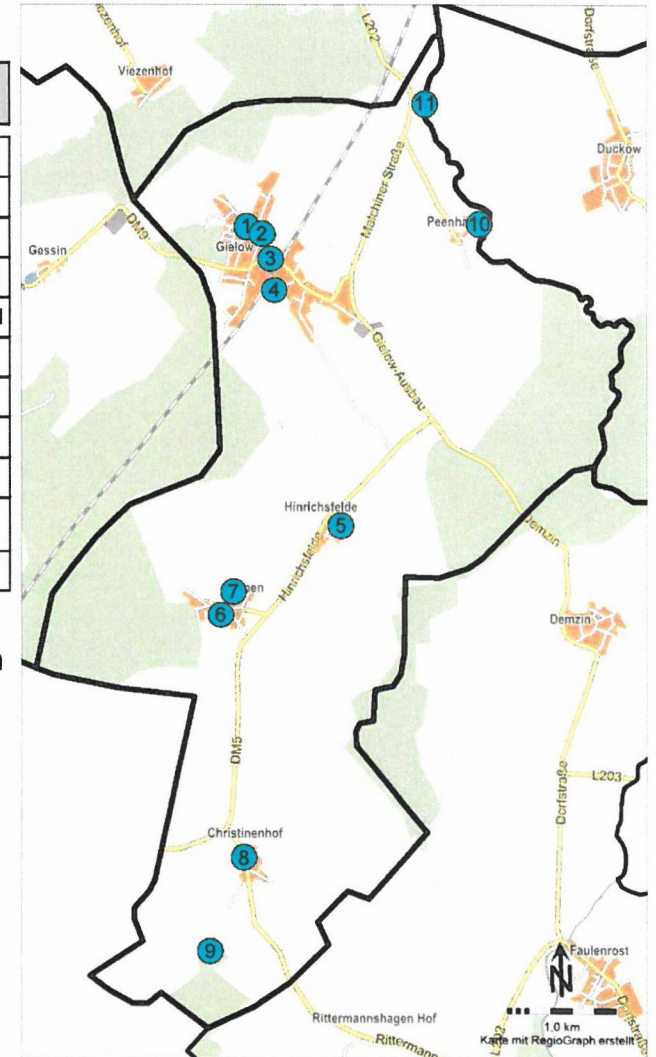

### 3.3 Standorte der Feuerwehr

#### Feuerwegerätehaus Gielow

Baujahr FwGH	1970er	An- / Umbau	1990er	
<b>Fahrzeugstellplätze</b>				
	Stellplätze	belegt durch	zusätzlich	Bewertung
Stellplatz "groß" (4,5 x 12,5m lt. UVV)	3	HLF 20		Grün
		TLF 16/25		Grün
		GW- Dekon		Gelb
Stellplatz "klein" (4,5 x 10m lt. UVV)	2	ABC ErkKw		Gelb
		MTW		Rot
Abstände	unterschreiten tlw. Anforderungen der UVV			Rot
Abgasabsauganlage	teilweise vorhanden			Gelb
Druckluftrehaltung	nicht vorhanden			Gelb
Ladeerhaltung	vorhanden			Grün

Umkleidemöglichkeiten					
	Lage	Trennung σ / ♀	Trennung s/w	Kapazität	Bewertung
Einsatzkräfte	Fahrzeughalle nicht separat	nein	nein	hinreichend	Gelb
Jugendfeuerwehr	Schutzbekleidung wird von Jugendlichen zu Hause gelagert				
<b>sanitäre Anlagen</b>					
	Lage	Trennung σ / ♀	Trennung s/w	Kapazität	Bewertung
Toiletten	EG	ja	nein	hinreichend	Gelb
Duschen	nicht vorhanden				Rot

Bemerkungen
Der Standort ist für die Personalstärke und zur Abwicklung des perspektivischen Einsatzgeschehens nicht funktional. Die Kapazitäten sind erschöpft, tlw. nicht ausreichend.



Werkstätten / Lagerräume / Funktionsräume		
	Bemerkungen	Bewertung
Schulungsraum	unzureichende Deckenhöhe	Gelb
Raum für JF	zu gering Kapazität	Rot
Büroraum	nicht vorhanden	Rot
Teeküche	vorhanden	Grün
Werkstatt allgemein	nicht vorhanden	Rot
Lagermöglichkeiten	nicht ausreichend	Rot

Infrastruktur		
Alarmparkplätze	nicht ausreichend	Rot
Alarm Ein-& Ausfahrt	nicht baulich getrennt, tlw. kreuzend	Rot
Laufwege im FwGH	tlw. Kreuzend	Rot
EDV / Kommunikation	vorhanden	Grün
Notstromversorgung	nicht vorhanden	Rot

Amt Malchin am Kummerower See Am Markt 1 17139 Malchin

An die Gemeindevertretung  
der Gemeinde Gielow

Amt: Ordnungsamt  
Auskunft erteilt: Herr Kröpelin  
Durchwahl: 03994 640-302  
Zimmer: 008  
E-Mail: kroepelin@malchin.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht v.:

Unser Zeichen:

Datum

24.05.2024

## **Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung (BBP) - Übersicht der Änderungen -**

Sehr geehrter Damen und Herren,

in den nächsten Zeilen folgen Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt „Zustimmung zur Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung“.

### **Einleitung**

Gemäß § 2 Abs. 1 Brandschutzgesetz M-V (BrSchG M-V) sind die Gemeinden verpflichtet, eine Brandschutzbedarfsplanung (BBP) zu erstellen und auf dieser Basis eine für den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Die Gemeinden des Amtes Malchin am Kummerower See, haben durch Beschluss einen gemeinsamen BBP aufgestellt. Hierbei wurden die Vorgaben des BrSchG M-V und die Hinweise aus den Mitgliedsgemeinden berücksichtigt. Die LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH erstellte schließlich den BBP. Die aktuelle Fassung des BBP des Amtes Malchin am Kummerower See wurde am 27.02.2019, nach Zustimmung aller Gemeindevertretungen, im Amtsausschuss beschlossen. Nach fünf Jahren ist es nun an der Zeit, die Planung zu aktualisieren und anzupassen. Wesentliche Änderungen beim Gefahrenpotential hat es seit der Erstellung nicht gegeben. Die Fortschreibung des BBP beschränkt sich aus diesem Grund nur auf die erforderlichen Maßnahmen zur Aktualisierung des Fuhrparkes und zur Modernisierung der Gerätehäuser. Auch der Mitgliederbestand, deren aktuelle Qualifikationen und die Löschwasserversorgung werden in diesem Zusammenhang genauer betrachtet.

**Hausanschrift:**  
Amt Malchin am  
Kummerower See  
Am Markt 1  
17139 Malchin

**Telefon:**  
(0 39 94) 64 00  
**Telefax:**  
(0 39 94) 64 03 33  
**E-Mail**  
[stadt.malchin@t-online.de](mailto:stadt.malchin@t-online.de)

**Bankverbindung:**  
Deutsche Kreditbank AG  
IBAN-Nr.: DE 16 1203 0000 0000 301127  
BIC: BYLADEM 1001  
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin  
IBAN-Nr.: DE 57 1505 0200 0510 0048 30  
BIC: NOLADE 21 NBS

## Personalkonzept

Zurzeit zählt die Freiwillige Feuerwehr Gielow (FFw Gielow) 75 Mitglieder. Davon entfallen auf die Kinderabteilung 20 Mitglieder, auf die Jugendabteilung 14 Mitglieder, auf die Ehrenabteilung 13 Mitglieder und die Einsatzabteilung 28 Mitglieder.

In der Planung wird unter Berücksichtigung der Einsatzbereitschaft vordergründig auf die Mitglieder der Einsatzabteilung eingegangen. Die in der letzten BBP ermittelte SOLL-Personalstärke der Wehr liegt gemäß Feuerwehrgesetz M-V bei 22 Mitgliedern. Berücksichtigt man bundesweite Fachempfehlungen, so liegt die SOLL-Personalstärke bei 33 Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Mit 28 Mitgliedern erfüllt die FFw Gielow personell die in M-V an Sie gestellten Anforderungen. Die genaue Entwicklung des zur Verfügung stehenden Personals, können Sie der Anlage „Struktur u. Qualifikationen der Ehrenamtlichen Kräfte“ entnehmen. Es ist festzustellen, dass die Mitgliederzahl im Vergleich zur BBP von 2019, fast identisch geblieben ist. Bei den Schlüsselfunktionen, das sind Atemschutzgeräteträger (AGT), Maschinisten (Ma) und Inhaber von LKW-Führerscheinen, gibt es ebenfalls keine großen Veränderungen. Es konnten zwei weitere AGT ausgebildet werden. Es stehen somit 11 dieser Spezialisten zur Verfügung. Die Anzahl der Maschinisten und Fahrer der Löschfahrzeuge ist auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Acht Kameraden verfügen über die entsprechende Ausbildung zum Bedienen der Pumpen und Aggregate und 6 Kameraden sind befähigt, Löschfahrzeuge zu führen. Die Wehr kann während ihrer Einsätze auf drei Gruppen- und einen Zugführer zurückgreifen. Die Anzahl der Führungskräfte hat sich seit 2019 nahezu halbiert. Hier muss künftig dringend nachgebessert werden. Es müssen weitere Gruppenführer und min. ein weiterer Zugführer ausgebildet werden. Altersbedingt wird in den nächsten fünf Jahren nur ein Kamerad aus dem aktiven Einsatzdienst ausscheiden. Dieser ist jedoch zur Zeit der einzige Zugführer in Gielow. Über die Hälfte der Kameraden sind zwischen 16 und 35 Jahre alt. Eine Gefährdung der Einsatzbereitschaft aufgrund einer zu hohen Altersstruktur besteht nicht. Es wird davon ausgegangen, dass durch eigenen Nachwuchs aus der hervorragenden Jugendarbeit der Wehr, künftige altersbedingte Abgänge kompensiert werden können.

Die Datenerhebung erfolgte über das Feuerwehr-Verwaltungsprogramm „Fox 112“. In dieser Online-Anwendung werden unter anderem alle Personalbelange bearbeitet und verwaltet (z.B. Eintritte, Ausbildungen, Untersuchungen, Führerscheine, usw.) Die Pflege der Daten erfolgt durch die Wehführung.

## Fahrzeugkonzept

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gielow sind zurzeit fünf Fahrzeuge stationiert. Drei Fahrzeuge gehören der Gemeinde und dienen dem abwehrenden Brandschutz und der Technischen Hilfeleistung im Gemeindegebiet. Zwei weitere Fahrzeuge befinden sich im Eigentum des Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und sind dem Katastrophenschutz (KatS) zugeordnet. Die Fahrzeuge des KatS werden in der BBP nicht berücksichtigt. Als „Erstangriffsfahrzeug“ dient in Gielow das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20). Das Fahrzeug ist im Dezember 2020 in den Dienst gestellt worden. Es ist der jüngste Zuwachs im aktuellen Fuhrpark. Durch dieses Fahrzeug sollte das Tanklöschfahrzeug 16/25 (TLF 16/25) ersetzt werden. Die Wehr entschied jedoch, dass anstelle des TLF 16/25, das Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6) ausgesondert werden sollte. Hauptgrund hierfür war der kleinere Wassertank. 2021 wurde das LF 8/6 schlussendlich verkauft. Das TLF 16/25 wurde 1996 gebaut. Laut der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle ist ein solches Fahrzeug nach 15 Jahren abgeschrieben. Aus der Praxis ist jedoch eine Nutzungsdauer von min. 25 Jahren anzunehmen. Auch dann kann festgestellt werden, dass das TLF 16/25 dringend zu ersetzen ist. Die Freiwillige Feuerwehr Gielow ist durch den Landkreis aktuell als Stützpunktfeuerwehr bzw. künftig als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben eingestuft. Bei der Erstellung des BBP durch

**Hausanschrift:**  
Amt Malchin am  
Kummerower See  
Am Markt 1  
17139 Malchin

**Telefon:**  
(0 39 94) 64 00  
**Telefax:**  
(0 39 94) 64 03 33  
**E-Mail**  
[stadt.malchin@t-online.de](mailto:stadt.malchin@t-online.de)

**Bankverbindung:**  
Deutsche Kreditbank AG  
IBAN-Nr.: DE 16 1203 0000 0000 301127  
BIC: BYLADEM 1001  
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin  
IBAN-Nr.: DE 57 1505 0200 0510 0048 30  
BIC: NOLADE 21 NBS

die LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH, wurden die Gefahrenpotenziale ermittelt und bewertet. Daraus resultierte die Einordnung der Gemeinde Gielow in die Gefährdungsstufe 2. Aus dieser Gefährdungsstufe ist die Mindestausstattung hinsichtlich der Fahrzeugtechnik abzuleiten. Gem. der Verwaltungsvorschrift zur Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen in M-V, beinhaltet die Mindestausstattung hier bei der vom Ingenieurbüro festgelegten Ausrüstungsstufe 2, ein HLF 20 und ein TLF mit min. 2.000 Litern Löschwasser. Daraus ist abzuleiten, dass in das Fahrzeug-SOLL-Konzept und als Ersatz für das TLF 16/25, ein TLF 3.000 mit Truppbesatzung aufzunehmen ist. Dieses Fahrzeug verfügt über einen Löschwassertank mit einem Volumen von min. 3.000 Litern. Es umfasst Ausrüstung für die taktische Einheit eines Trupps. Das bedeutet, das Fahrzeug kann mit einem Personalaufwand von nur drei Kameraden vollständig eingesetzt werden. Viele benötigte Beladungsgegenstände könnten vom TLF 16/25 übernommen werden. Der bis dato im Fahrzeug-SOLL-Konzept enthaltene Gerätewagen-Logistik 2, mit dem Modul Wasserversorgung, wird darum in Absprache mit der Wehführung, aus dem Fahrzeug-SOLL-Konzept der FFW Gielow entfernt. Die Wehr ist bereits durch Ihre Zusatzaufgaben im Katastrophenschutz stark ausgelastet. Hinzu kommt, dass die Gielower Wehr im Bereich des Amt Malchin am Kummerower See, künftig die Aufgabe der Brandbekämpfung bei Bränden von Elektrofahrzeugen übernehmen wird. Dazu soll entsprechende Technik beschafft und die Mitglieder der Wehr entsprechend ausgebildet werden. Weiterhin befindet sich gerade ein Ersatz für den alten Mannschaftstransportwagen (MTW) im Zulauf. Das 1993 zugelassene Fahrzeug wird durch ein selbiges Fahrzeug (MTW) ersetzt.

Das überarbeitete Fahrzeug-SOLL-Konzept für die Gemeinde Gielow entnehmen Sie bitte der gleichnamigen Anlage.

### **Löschwasserversorgung**

In der Gemeinde Gielow entsprechen die meisten der 11 Löschwasserentnahmestellen den Anforderungen der Feuerwehr. In der Ortslage selbst, werden der Folienlöschteich und der Feuerlöschteich mit Saugstellen versehen. So wird die Entnahme von Löschwasser erleichtert. In den Ortsteilen Hinrichsfelde und Peenhäuser ist die Löschwasserversorgung nicht ausreichend. Hier könnte die Gemeinde z.B. durch faltbare Zisternen ihrer Pflicht zur Bereitstellung von Löschwasser nachkommen. Durch die Verwaltung werden dazu Preise und geeignete Standorte ermittelt.

Die Übersicht zur Löschwasserversorgung können Sie der gleichnamigen Anlage entnehmen. Dort sind die offenen Löschwasserentnahmestellen in der Gemeinde Gielow aufgelistet.

### **Feuerwehrgerätehaus Gielow**

Das Gerätehaus der Feuerwehr Gielow (FwGH Gielow) wurde in den 1970er Jahren errichtet. In den 1990er Jahren erfolgte ein An- und Umbau.

Die Fahrzeugstellplätze entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. So werden z.B. von der Feuerwehr-Unfall-Kasse geforderte Abstände zwischen den Fahrzeugen nicht eingehalten, eine Abgasabsauganlage ist nur teilweise vorhanden. Eine Trennung von sauberer und benutzter Ausrüstung (schwarz-weiß-Trennung) ist ebenfalls nicht möglich. Weibliche Mitglieder in der Wehr haben keine räumlich getrennten Umkleemöglichkeiten. Duschen für eine schnellstmögliche Dekontamination nach einem Einsatz sind nicht vorhanden. Des Weiteren fehlt es an Büroräumen, Lagermöglichkeiten und Werkstatteinrichtungen. Die Nachwuchsabteilung der Wehr verfügt ebenfalls über keinerlei Räumlichkeiten. Laufwege im und außerhalb des FwGH kreuzen sich teilweise. Im Außenbereich queren sich Alarm Ein- und Ausfahrten. Parkplätze für Einsatzkräfte sind nicht in nötiger Anzahl vorhanden.

**Hausanschrift:**  
Amt Malchin am  
Kummerower See  
Am Markt 1  
17139 Malchin

**Telefon:**  
(0 39 94) 64 00  
**Telefax:**  
(0 39 94) 64 03 33  
**E-Mail**  
[stadt.malchin@t-online.de](mailto:stadt.malchin@t-online.de)

**Bankverbindung:**  
Deutsche Kreditbank AG  
IBAN-Nr.: DE 16 1203 0000 0000 301127  
BIC: BYLADEM 1001  
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin  
IBAN-Nr.: DE 57 1505 0200 0510 0048 30  
BIC: NOLADE 21 NBS

Der Standort ist für die Personalstärke und zur Abwicklung des perspektivischen Einsatzgeschehens nicht funktional. Das Abstellen der eben aufgeführten „Mängel“ ist im Bestand nur teilweise oder gar nicht möglich. Die Kapazitäten sind erschöpft, tlw. nicht ausreichend.

Aus diesem Grund sollte ein Neubau in Betracht gezogen werden.

Eine Übersicht zur Bewertung der einzelnen Kriterien befindet sich im Anhang.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag



Kröpelin  
SB Brandschutz

**Anlagen:**

- Struktur u. Qualifikationen der Ehrenamtlichen Kräfte
- Auszug des Fahrzeug-SOLL-Konzept (Gemeinde Gielow)
- Übersicht zur Löschwasserversorgung
- Bewertung des Feuerwehrgerätehauses

**Hausanschrift:**  
Amt Malchin am  
Kummerower See  
Am Markt 1  
17139 Malchin

**Telefon:**  
(0 39 94) 64 00  
**Telefax:**  
(0 39 94) 64 03 33  
**E-Mail**  
[stadt.malchin@t-online.de](mailto:stadt.malchin@t-online.de)

**Bankverbindung:**  
Deutsche Kreditbank AG  
IBAN-Nr.: DE 16 1203 0000 0000 301127  
BIC: BYLADEM 1001  
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin  
IBAN-Nr.: DE 57 1505 0200 0510 0048 30  
BIC: NOLADE 21 NBS